


















照明器具基本図

A HF32W-2  FR619-322	B HF32W-1  FR619-321	C FL20W-2  FR62-202	D HF32W-2  FRL9-322	E FP36W-3  FRL5-P363	
F HF32W-2  FR69-322	G HF32W-1  FR69-321	H FL20W-2  FR64-202	I FL20W-1  FR64-201	J MH300W-1 10ヶ月前照長器具  電球 261mmφ アーム	R HF100W HF100W AC100V  調光器 (調光器付のランプは 調光器仕様のもの) (61e) 1144 一般電力型安定器 (HF100W AC100V) カットオフスイッチ (2P15A) GL 0001 001 本器パイプ 600 800 HST5A-100M
K1 HF32W-1 (WP) K2 HF32W-1 K3 HF32W-1 (SUSガキ付)  FR68	L FL20W-5 (フルスイッチ付)  FR4A-205	M IL40W  アクリル7(φ80)	N IL60W-1  IR62-60	O FD27W-1 調下器具  調光器 アクリル1X0	
P FL20W-1 (WP)  FBC2RP-201					

照明器具使用場所

記号	使用場所	注
(注)	(注)	(注)
A	事務室	天井照明
B	廊下	
C	廊下	
D	会議室	
E	会議室	
F	会議室	
G	会議室	
H	会議室	
I	会議室	
J	会議室	
K1	会議室	
K2	会議室	
K3	会議室	
L	会議室	
M	会議室	
N	会議室	
O	会議室	
P	会議室	

照明器具仕様

1. 定格電圧は100Vとする。
2. HF32Wは204、500mmφとする。

竣工





男女手洗  
130x130  
トラホットライト  
40W 電球色

2台

試験室 4 昇天ML2  
FSSP-322  
逆富士 40W 2灯

6台

専小灯 8灯

FRSIP-322  
(FSA 42700SPH1)  
埋込 220x1230  
40W 2灯

8台

玄関ポーチ  
NFE-1661K  
200φ トラホット  
2台

休憩室(畳)  
HA122KT  
20W 5灯 6灯付

1台


倉庫  
FSSP-321  
逆富士 40W 1灯  
FSSP-322

4台

倉庫 脱衣場  
FSS 4-201  
(FA 21038)  
逆富士 20W 1灯

2台

浴室  
60W 電球  
1台  
ウォールライト  
20W 1灯  
2台

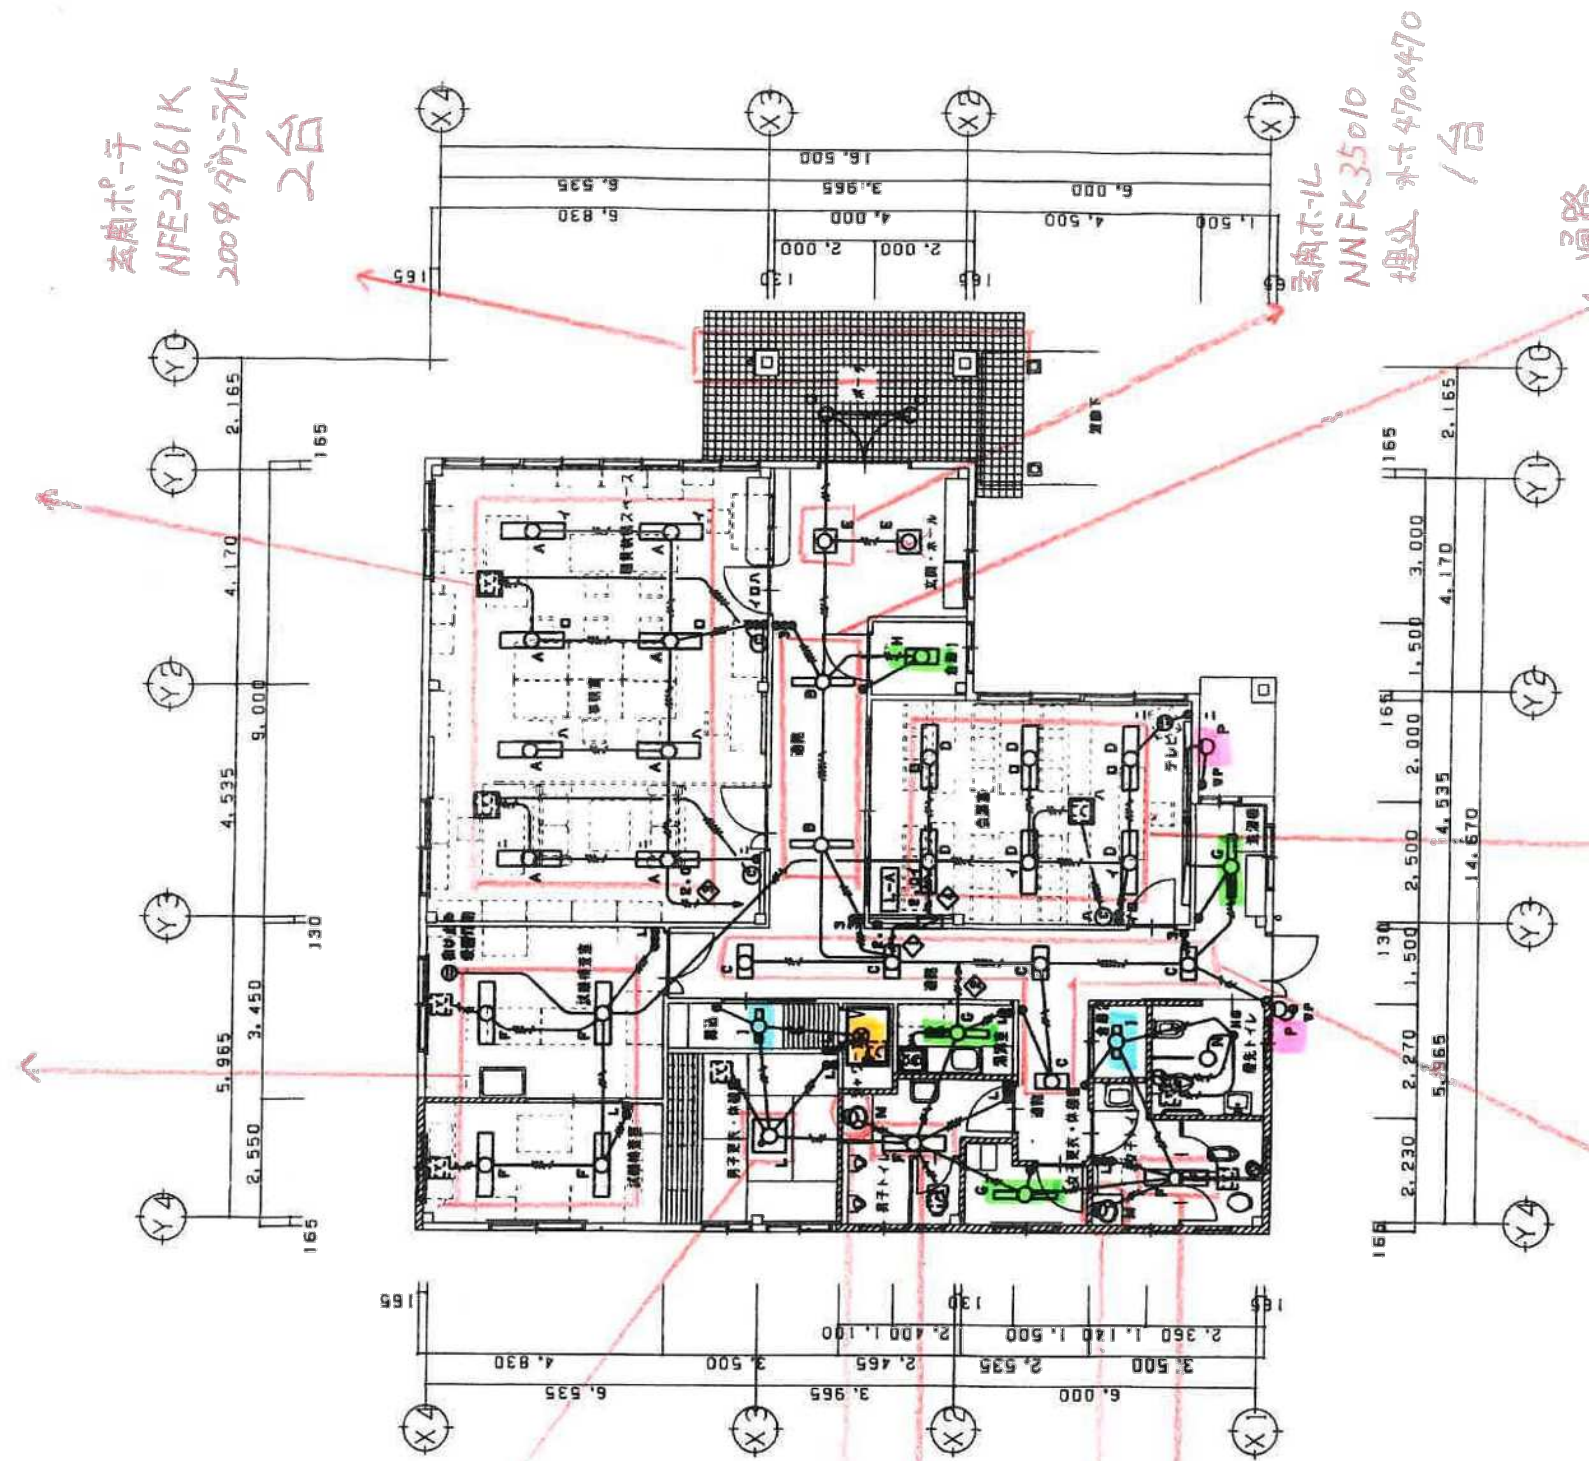

通路  
FRSIP-321  
埋込 150x1230

2台

管理棟平面図 1/100

廊下  
FRS2-202  
(FA 21700)  
埋込 20W 2灯 300x630

5台

会議室  
FRLP-322  
(FSA 42700SPH1)  
40W 2灯 1L-1灯付  
埋込 220x1230

6台

注記 (電灯設備)

1. 图中、記入の記号記号は下記による。

VVFI.6-2C	照明用 (PF16)
VVFI.6-3C	照明用 (PF16)
VVFI.6-4C	照明用 (PF22)
VVFI.6-2C+3C	照明用 (PF22)
VVFI.6-3C+2	照明用 (PF22)
VVFE.0-2C	照明用 (PF16)

◎ 空間用換気設備用器具取付品  
◎ 照明器具取付品







