


1. 警用灯台設置は、FL40WまたはFL90Wより高い光束を原動とし、FL40WまたはFL90Wより高い光束（2灯連続点灯式）を原動とする。なお、FL40W以外については設置位置を指示しない。
2. 光束が光束等級の標準を原動とする。
3. 光束が、は100V電圧を使用する。

燈杆 差込調整	1.6x20(9)	2.0x20(9)	1.6x3(9)
	1.6x40(5)	1.6x15(6)	2.0x12(8)
板差調整	HV1.2x2(9)	HV1.2x3(9)	
板差調整用配管	φ19		

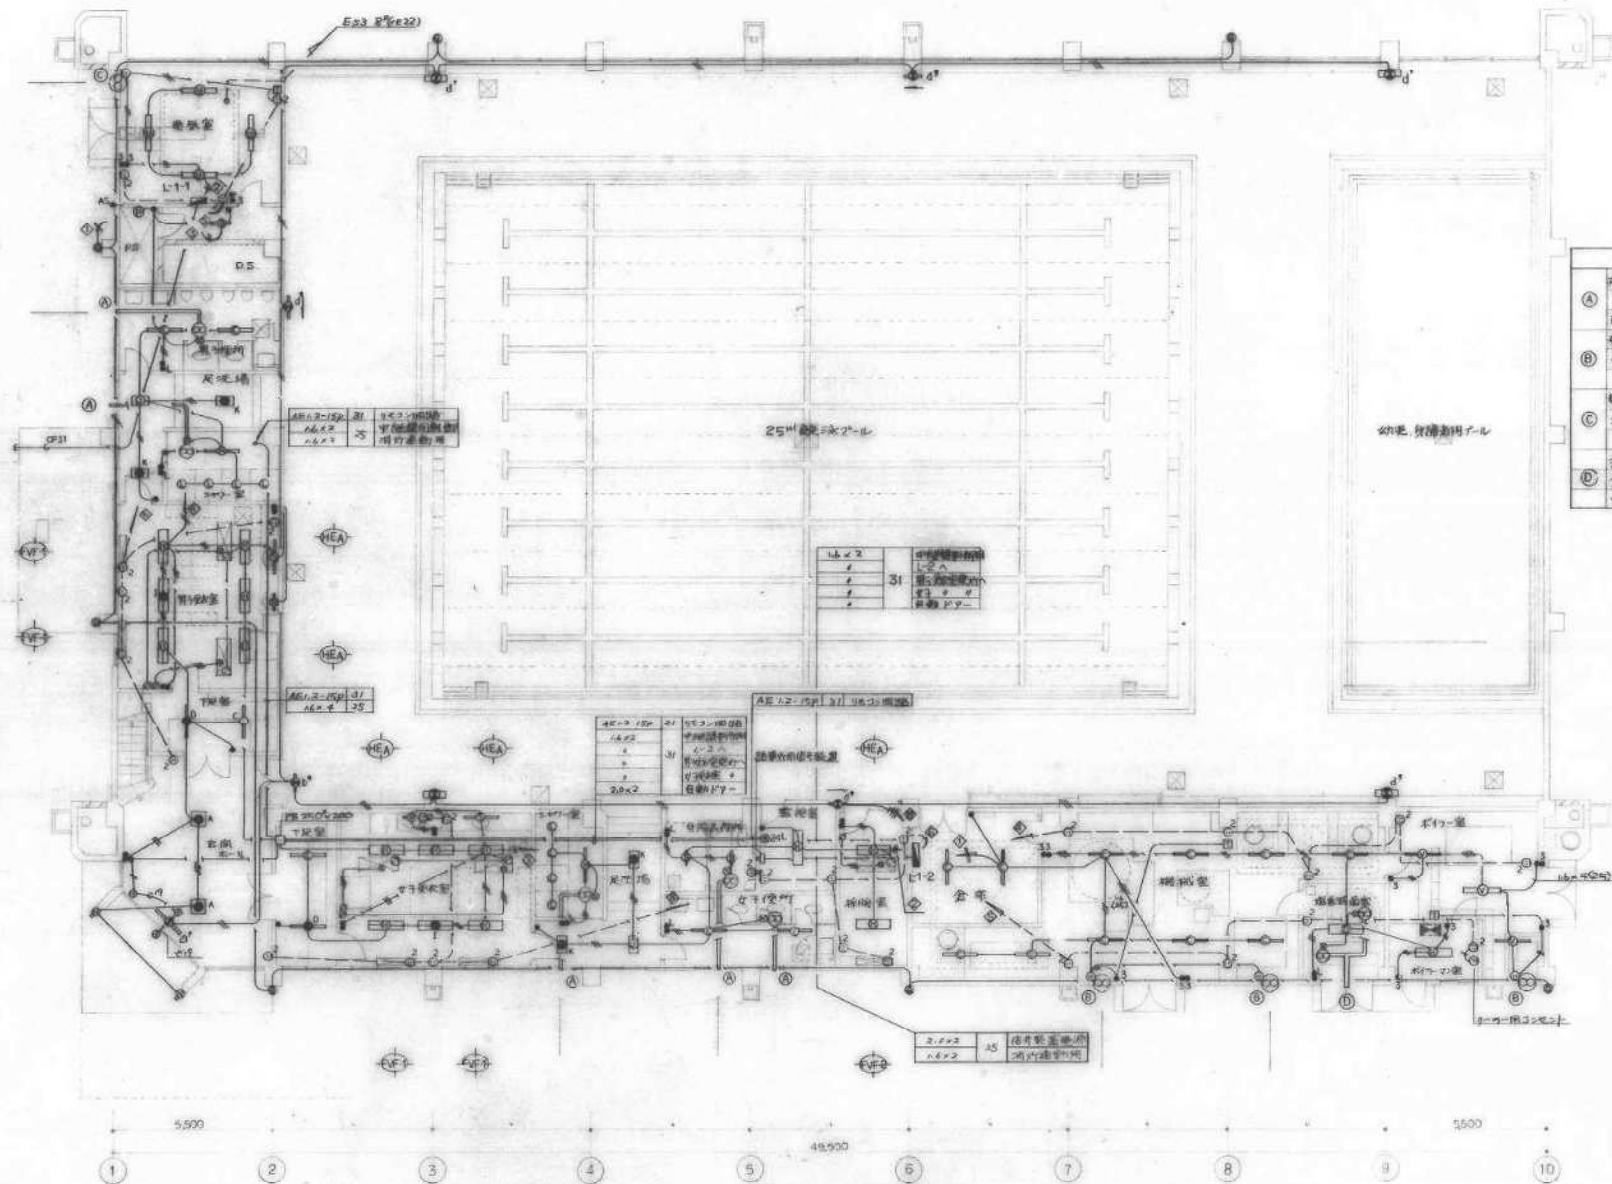

換気扇一覧表	
(A)	天井埋込型換気扇 200φ 1500W プラスチック製 防虫網付 風量 300m³/min 200W 100V 50Hz 取付 有圧換気扇 300φ 縦置き 付、ステンレスフード付
(B)	天井埋込型換気扇 200φ 1500W ステンレスフード付
(C)	天井埋込型換気扇 500φ 縦置き ステンレスフード付
(D)	天井埋込型換気扇 防虫性 プラスチック製 風量 190m³/min 100V 1500W、バンドキック付

印	説
○	換気扇
△	照明
□	設備

1 階平面図 S=1:100

鹿児島設備コンサルタント		社長	担当	製図	設計年月日	工事名称	図面番号
〒892 鹿児島市小川町13番8号(たばこビル2F)		○	○	○	S.61.10.	鶴池公園県内プール改築電気設備工事	6
TEL (0992)26-3919 営業部		○	○	○	1:100	図面名称	鹿児島設備 1階平面図
							16

2.0 x 1.5 (39)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
2.0 x 2.0 (49)	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
2.0 x 2.5 (62)	⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
2.0 x 3.0 (75)	㊿

本図面中の投光器取付位置は下記の通りとする	
2.0 x 2.0 (49)	2.0 x 4.0 (98)
2.0 x 5.0 (98)	2.0 x 8.0 (157)
2.0 x 10.0 (196)	

2.0 x 2.0 (49)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
2.0 x 2.5 (62)	㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

2.0 x 1.5 (39)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
2.0 x 2.0 (49)	⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲
2.0 x 2.5 (62)	㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿




2 階 平 面 図 S=1:100


鹿児島設備コンサルタント
 〒802 鹿児島市小川町13番5号(たばこビル2F)
 TEL 0992-26-3919 知事登録第 号

社 長 田 中 誠 司
 設計年月日 S.61.10
 縮 尺 1:100


工事名称 鴨池公園屋内プール改築 電気設備工事
 図面名称 電灯・照明設備 2階平面図
 図 号 7
 16

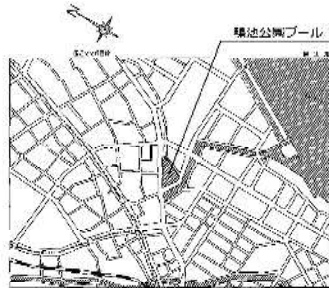

位置関係図（N.S.）

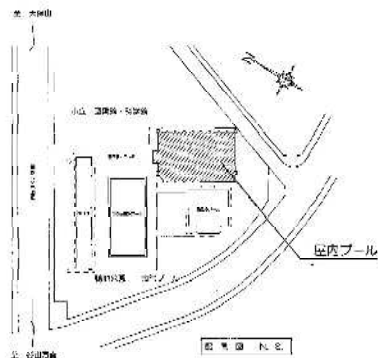

配置図（N.S.）

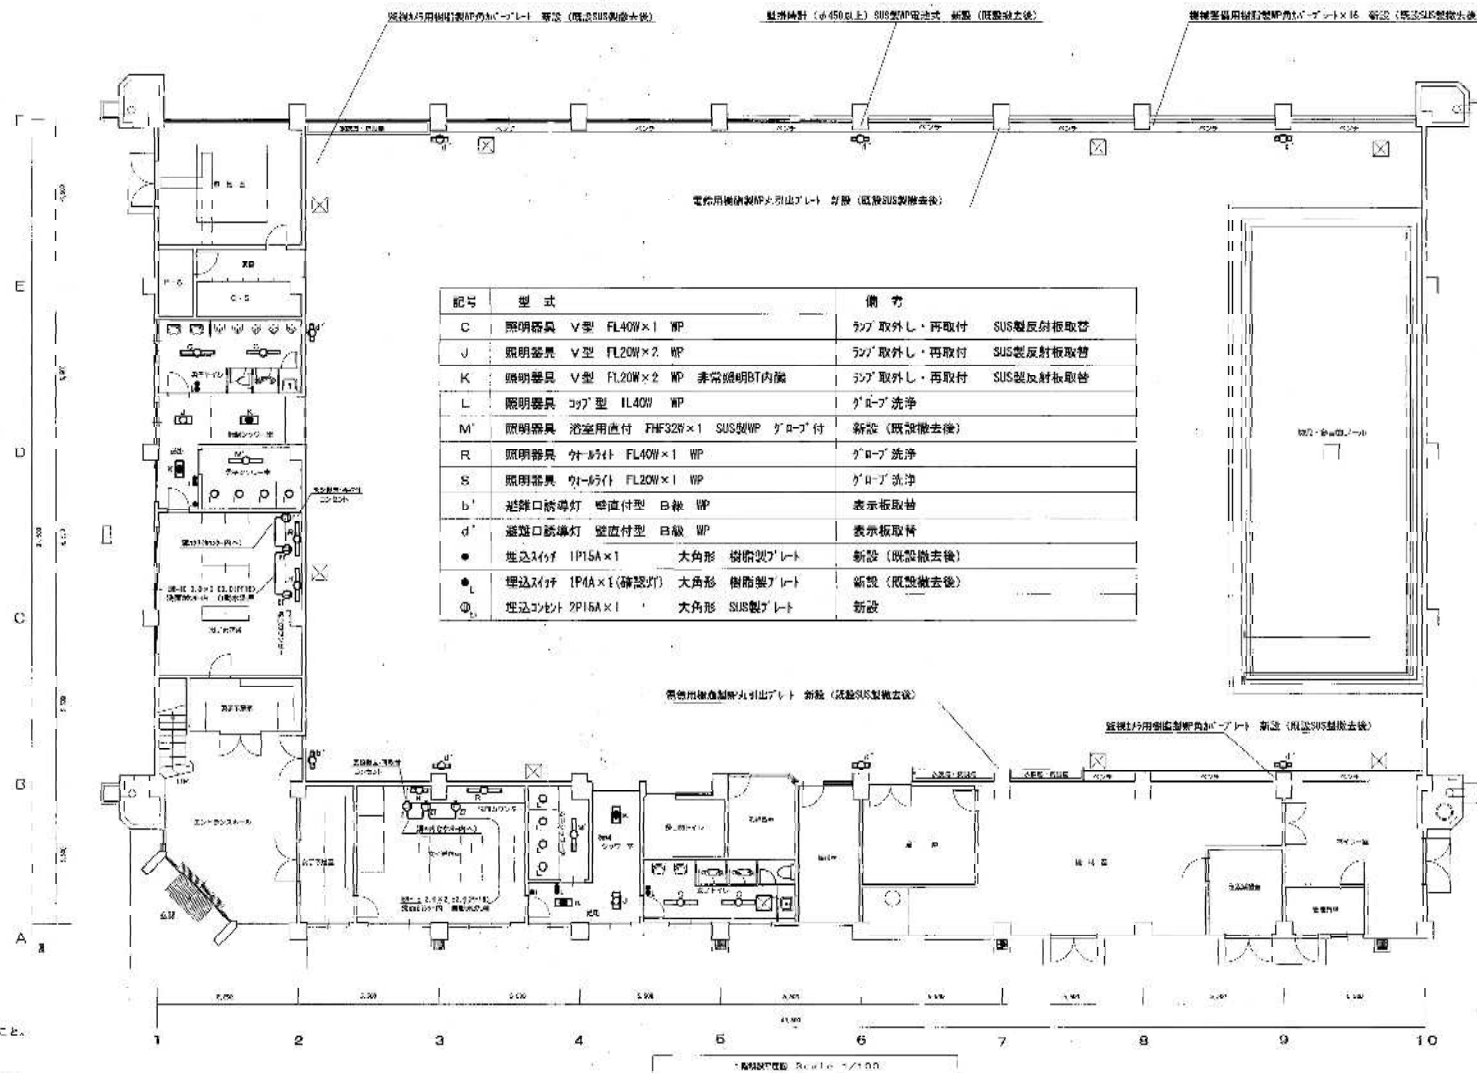

特記事項

1. 本工事は、東内プールの改修工事に伴う緊急設備工事である。
2. 本工にあたっては、施工計画書を作成し、監督員の承認を得た後、施工を行うこと。
特に下記事項には、留意すること。
① 万一、既設品に損傷を及ぼした場合、速やかに関係者の負担において修理を行うこと。
また、切替等により発生した故障は関係者の負担において早急に対応すること。
3. 別工事との取り合いは、担当者で打ち合わせの上、施工すること。
4. その他、工事に支障となる機材、施設等の設置・配線等は仮設撤去後復旧すること。
5. 既設の配線・配管及び什物・照明器具等には、別添の取替計画図を参照すること。

鹿児島市建設局建築部設備課


課長 係長 設計

設計年月日
H27.4.14
縮 尺
1/100

工 事 名
図面種類

精池公園東内プール改修電気設備工事
付添品取附 配線図 1階平面図

図面番号
8
全 8

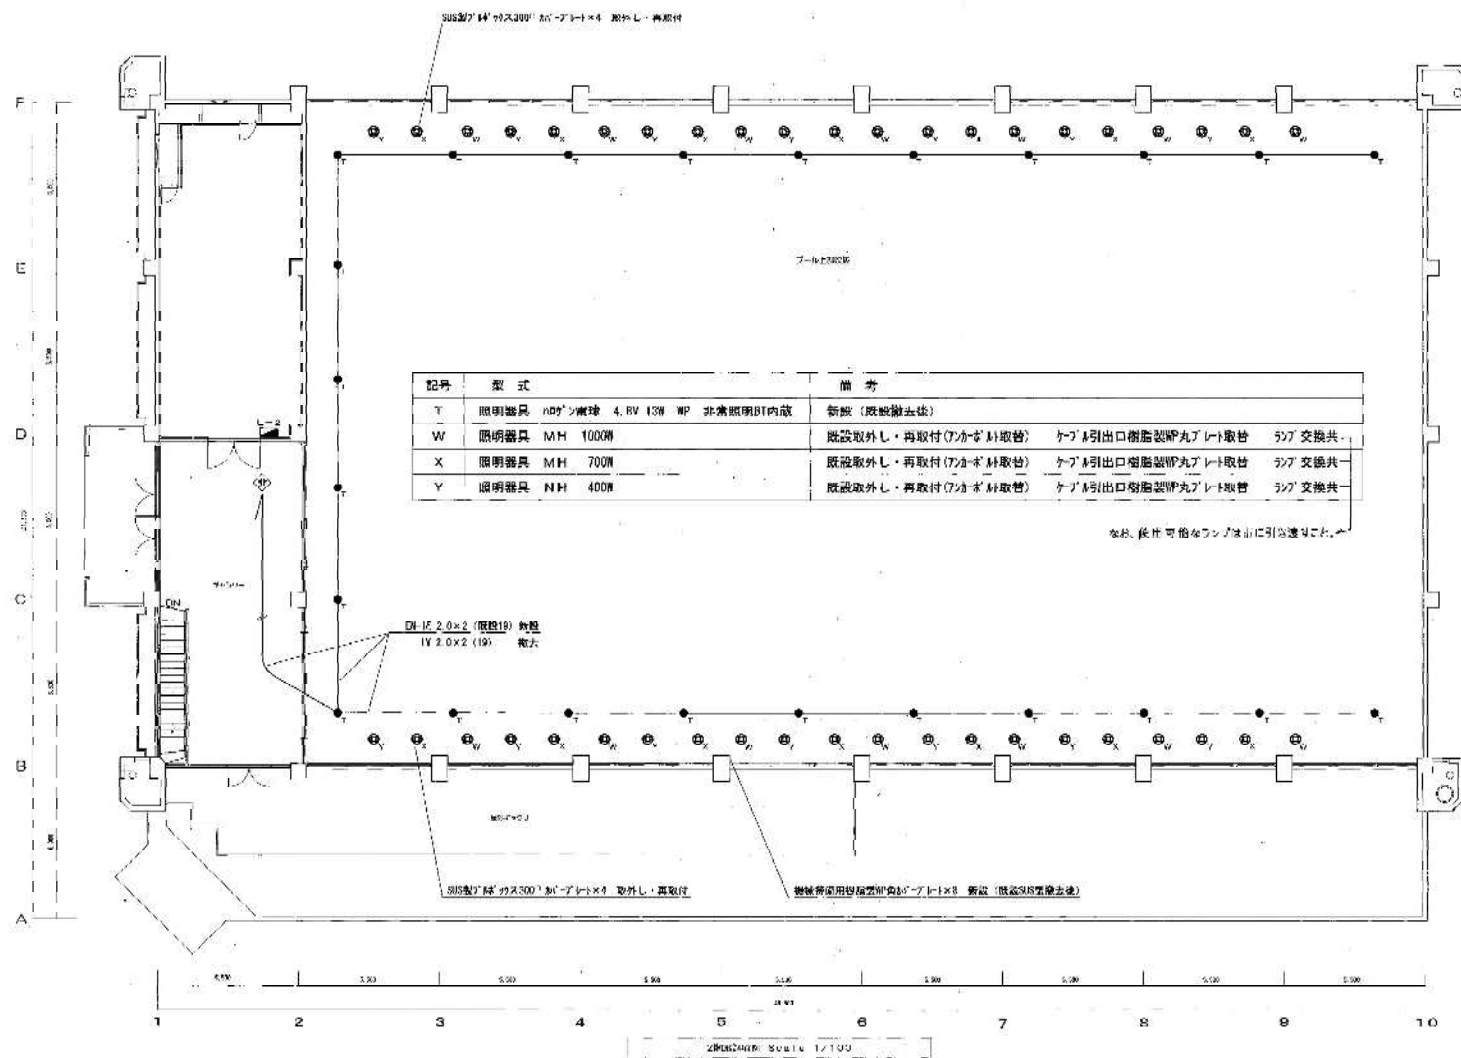

鹿児島市建設局建築部設備課

課長 係長 設計

設計年月日
11.04.14
縮 尺
1/100

工 事 名
図面種類

鹿児島公園内プール設備電気設備工事
2階平面図

図面番号
4
全 8

