
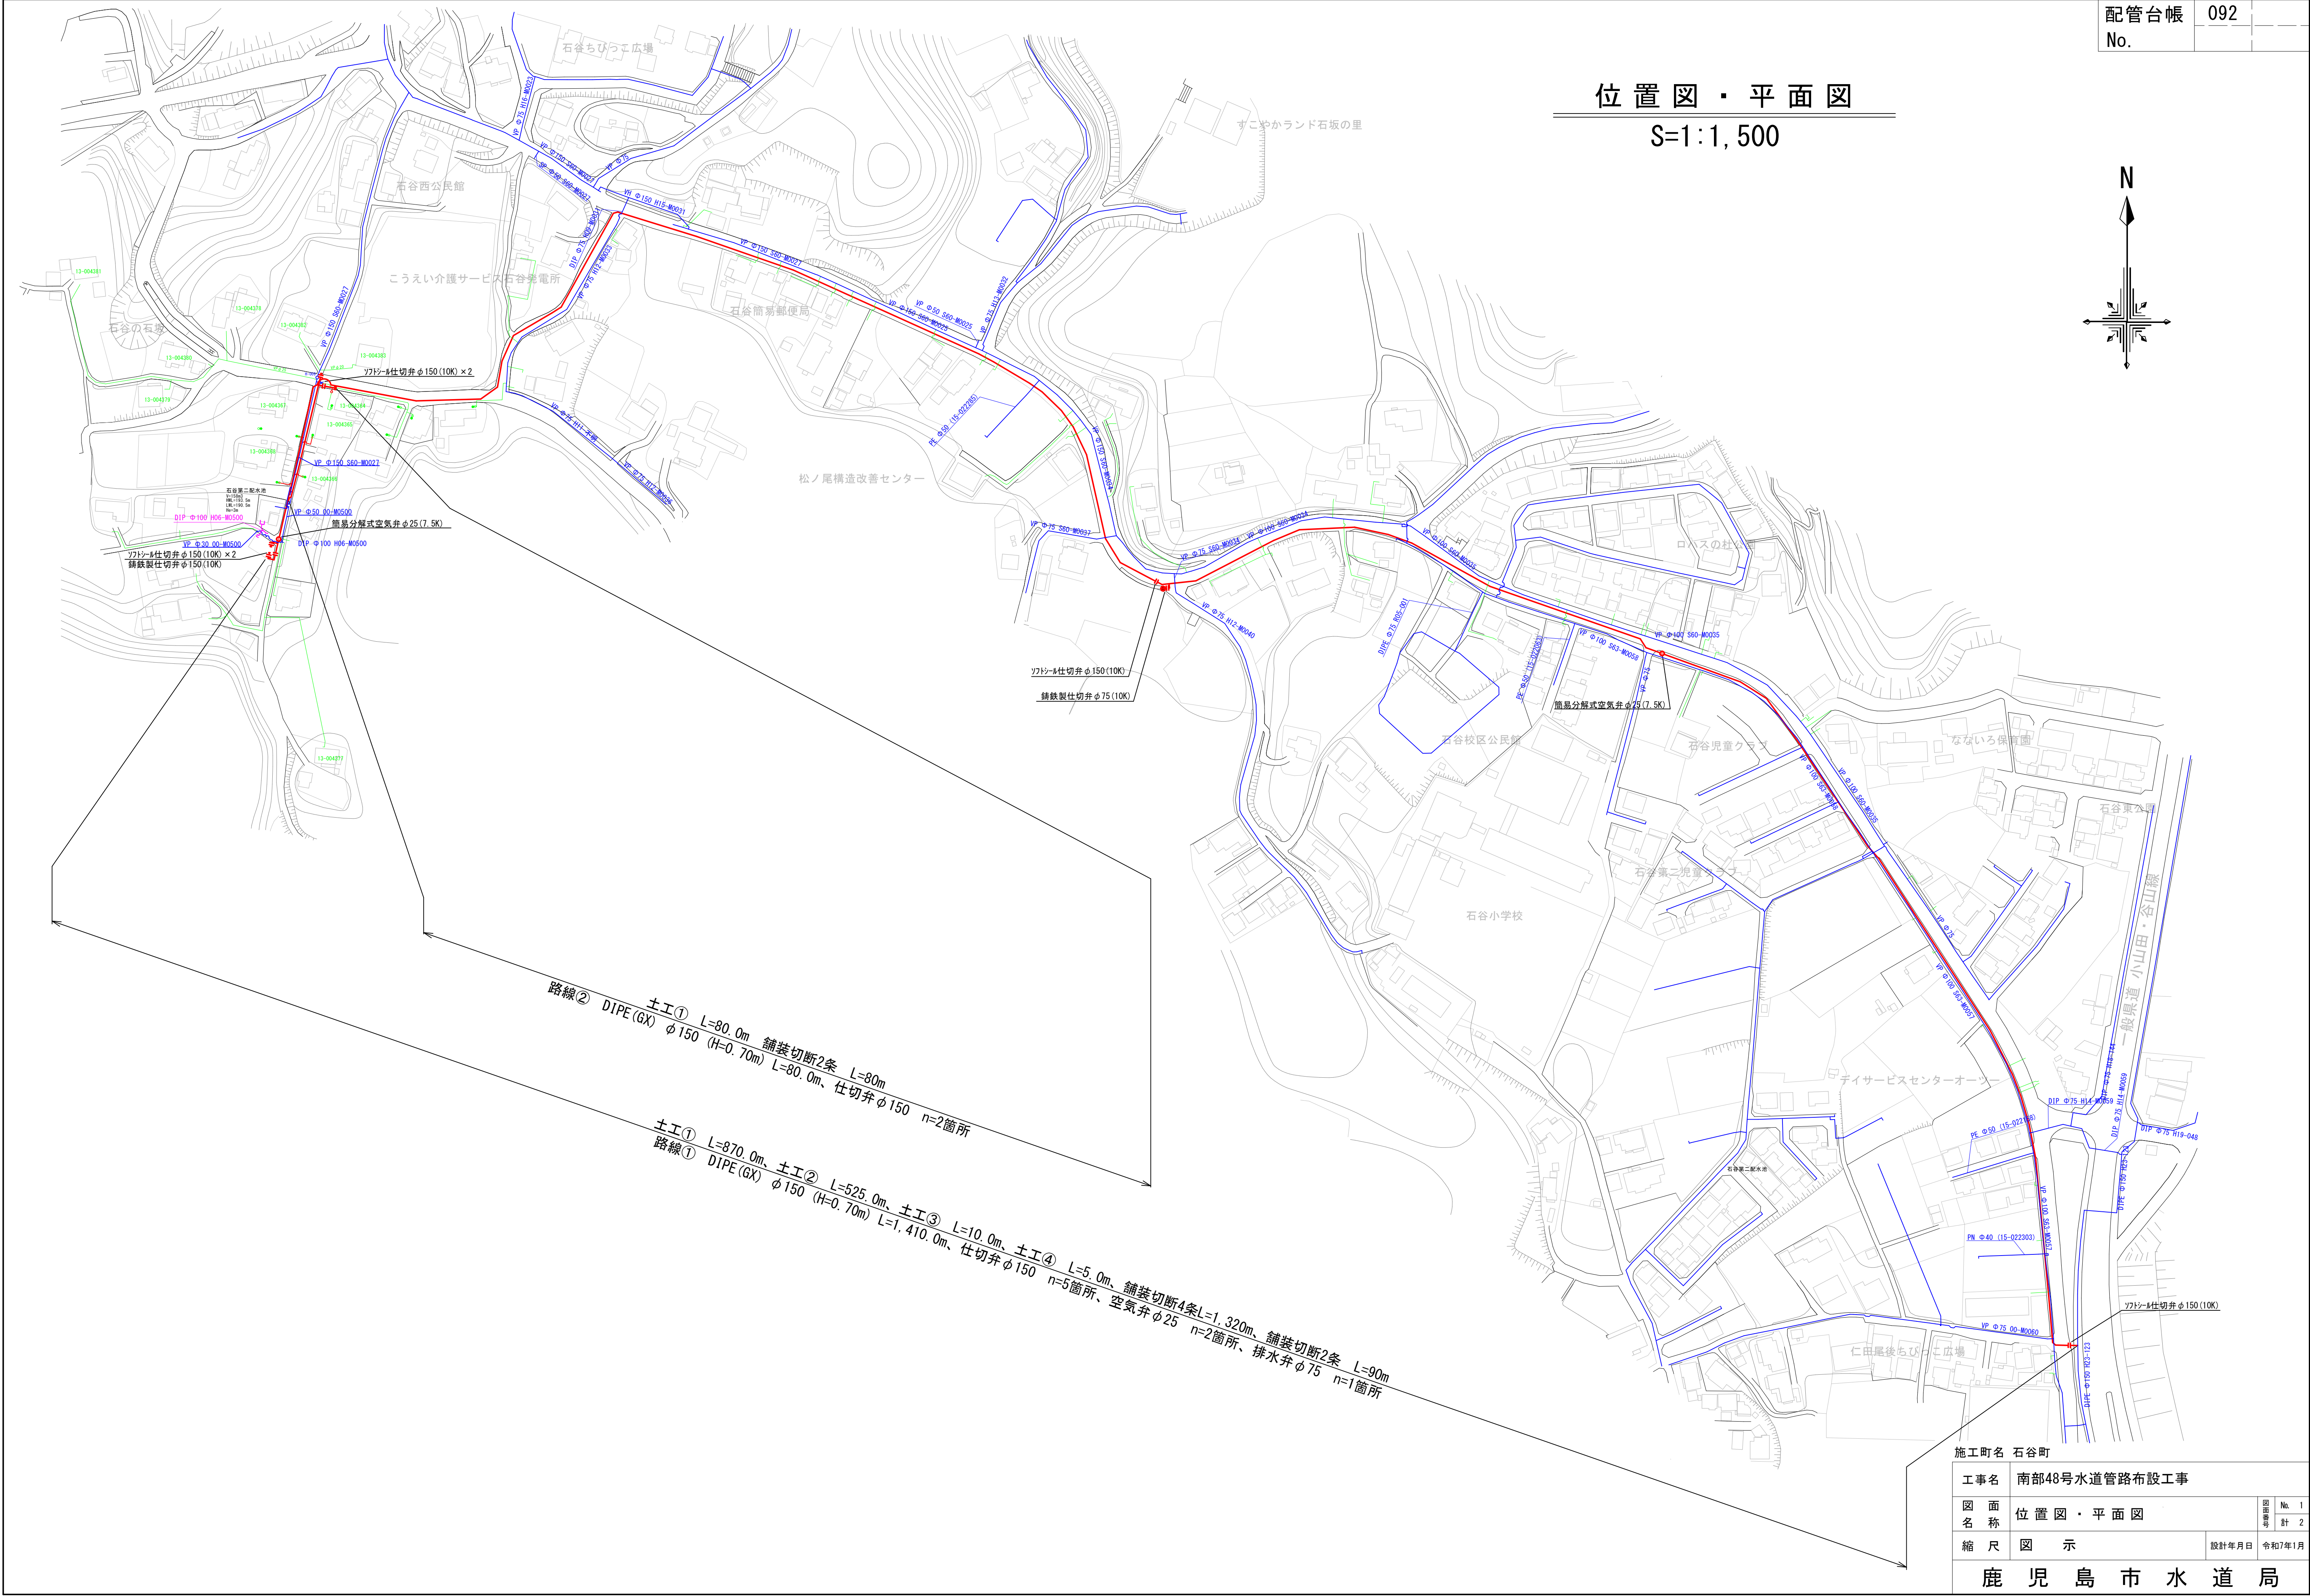


位置図・平面図

S=1:1,500

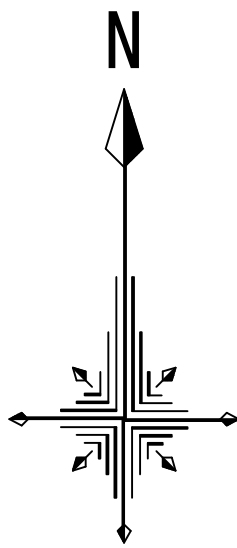

路線② 土工① L=80.0m 舗装切断2条 L=80m  
DIPE (GX) φ150 (H=0.70m) L=80.0m、仕切弁φ150 n=2箇所

土工① L=870.0m、土工② L=525.0m、土工③ L=10.0m、土工④ L=5.0m、舗装切断4条L=1,320m、舗装切断2条 L=90m  
路線① DIPE (GX) φ150 (H=0.70m) L=1,410.0m、仕切弁φ150 n=5箇所、空気弁φ25 n=2箇所、排水弁φ75 n=1箇所

|          |               |       |              |
|----------|---------------|-------|--------------|
| 施工町名 石谷町 |               |       |              |
| 工事名      | 南部48号水道管路布設工事 |       |              |
| 図面名称     | 位置図・平面図       | 年次計画  | No. 1<br>計 2 |
| 縮尺       | 図示            | 設計年月日 | 令和7年1月       |
| 鹿児島市水道局  |               |       |              |




土工標準断面図

S=1:20


市道（車道）As舗装

(DIPE)

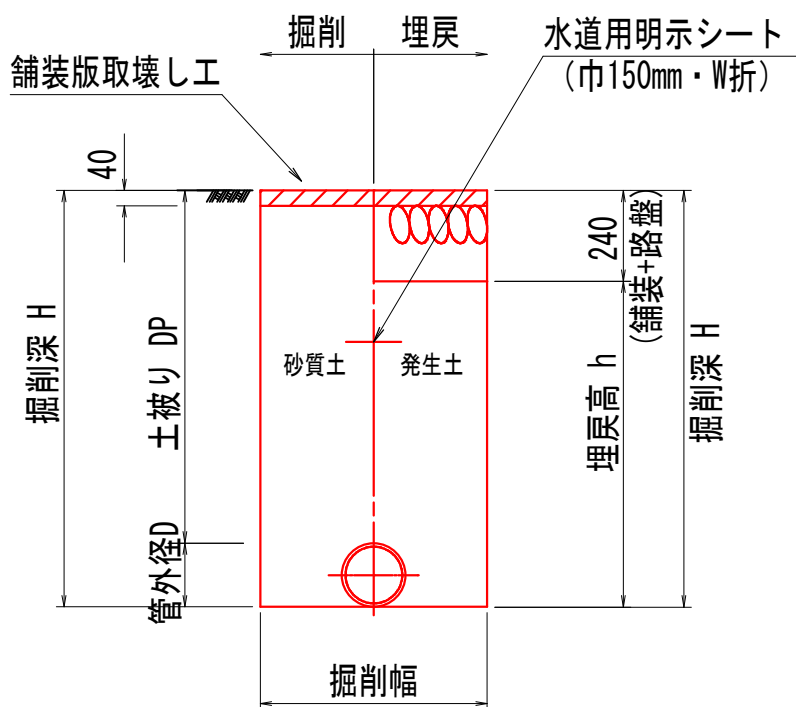


市道（歩道）As舗装

(DIPE)

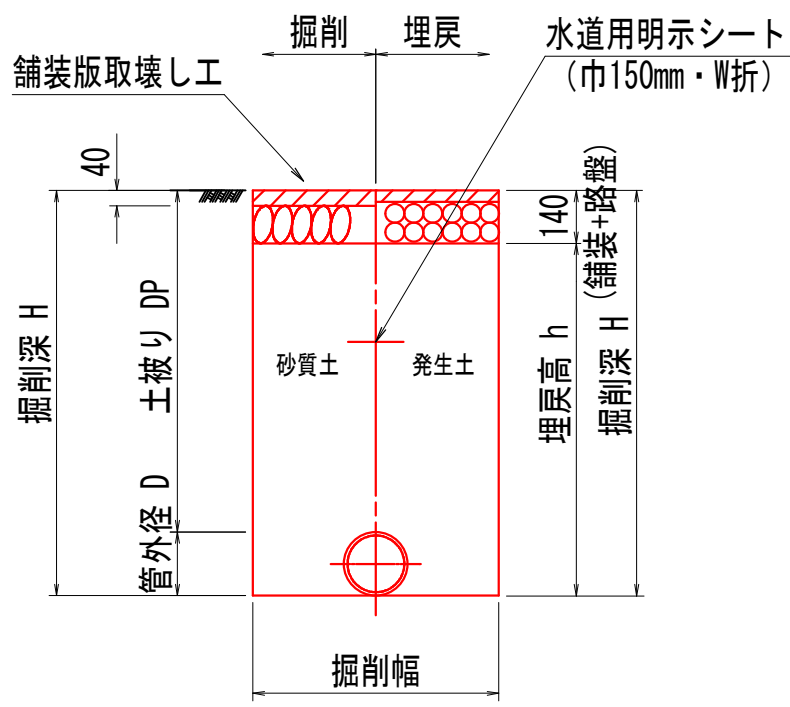


場内 Co舗装

(DIPE)

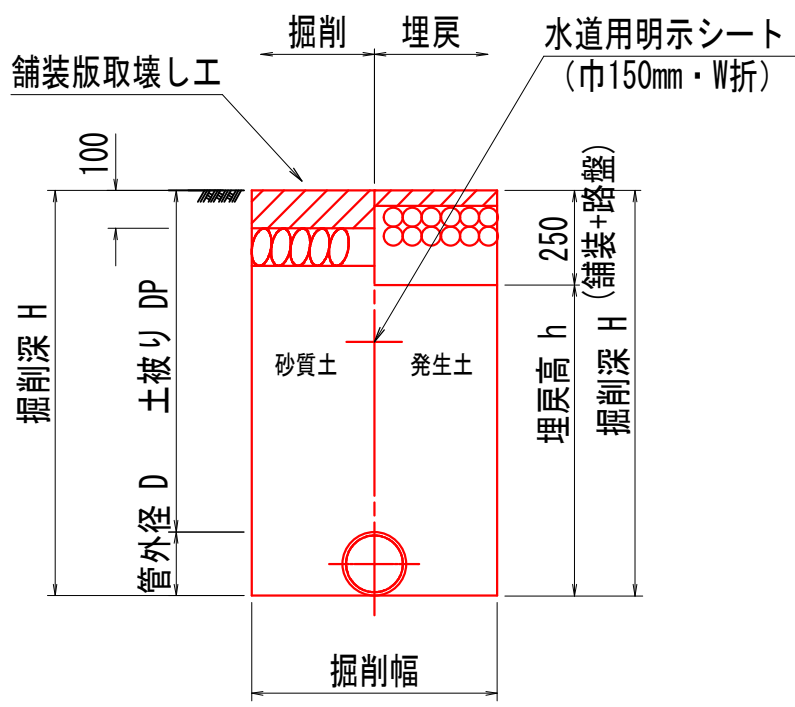

県道（歩道）As舗装

(DIPE)

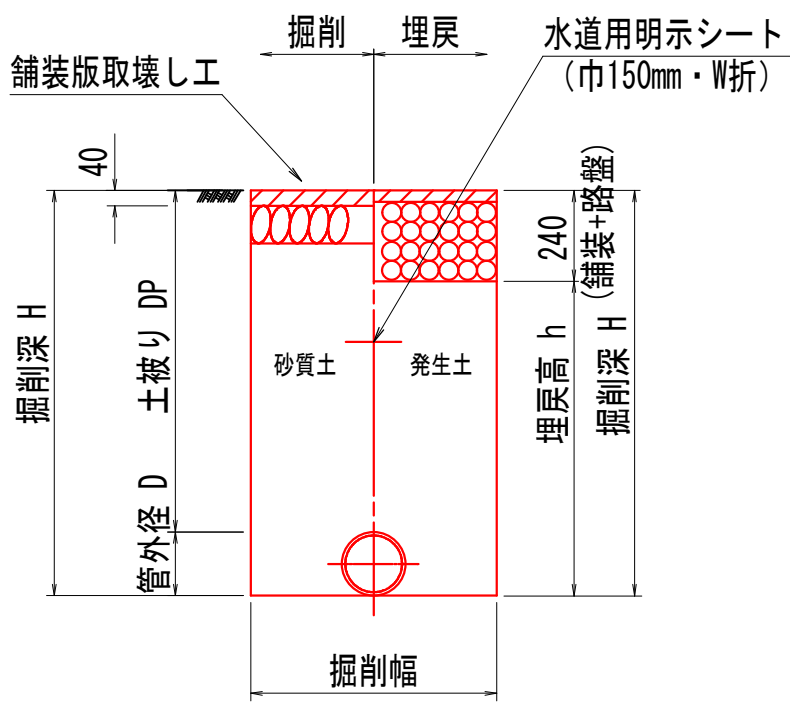

| (m)  |      |       |      |       |       |      |
|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 土工番号 | 呼び径  | 管外径   | 掘削幅  | 土被りDP | 掘削深H  | 埋戻高h |
| 土工①  | φ150 | 0.169 | 0.60 | 0.70  | 0.869 | 0.63 |
| 土工②  | φ150 | 0.169 | 0.60 | 0.70  | 0.869 | 0.73 |
| 土工③  | φ150 | 0.169 | 0.60 | 0.70  | 0.869 | 0.62 |
| 土工④  | φ150 | 0.169 | 0.60 | 0.70  | 0.869 | 0.63 |


※ 管明示シートの深さは、土被り0.6~1.2m未満=GL-300~400  
1.2m以上=GL-600

舗装復旧図


S=1:20

※掘削時、復旧断面が異なる場合は原形復旧とする。


市道（車道）As舗装

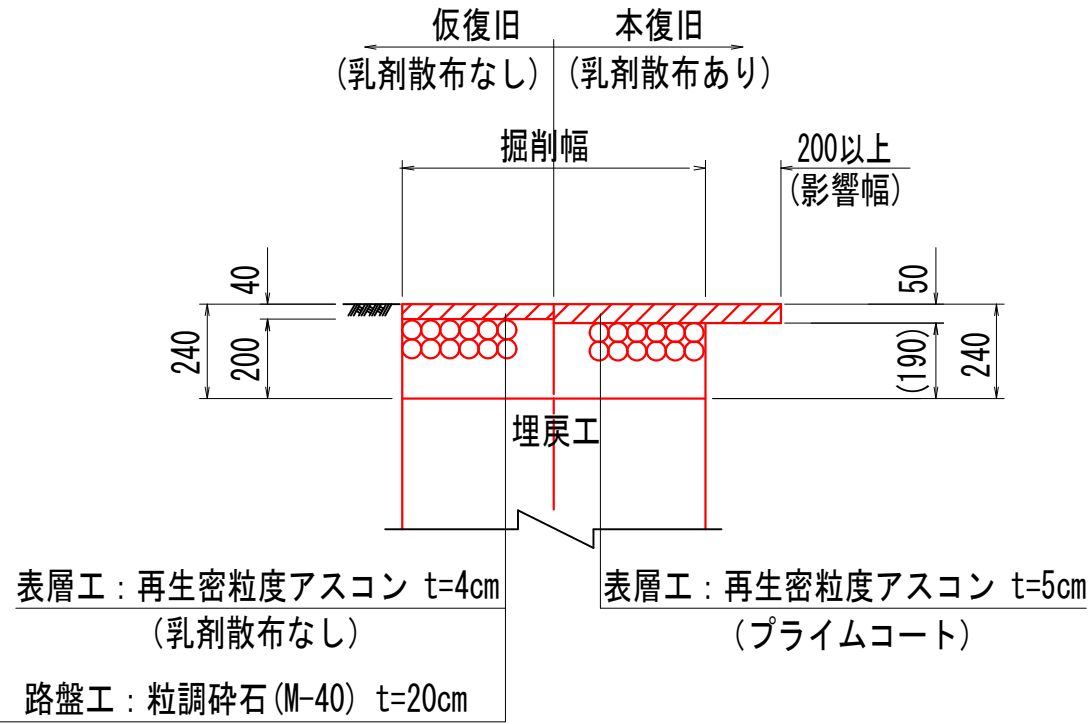


市道（歩道）As舗装

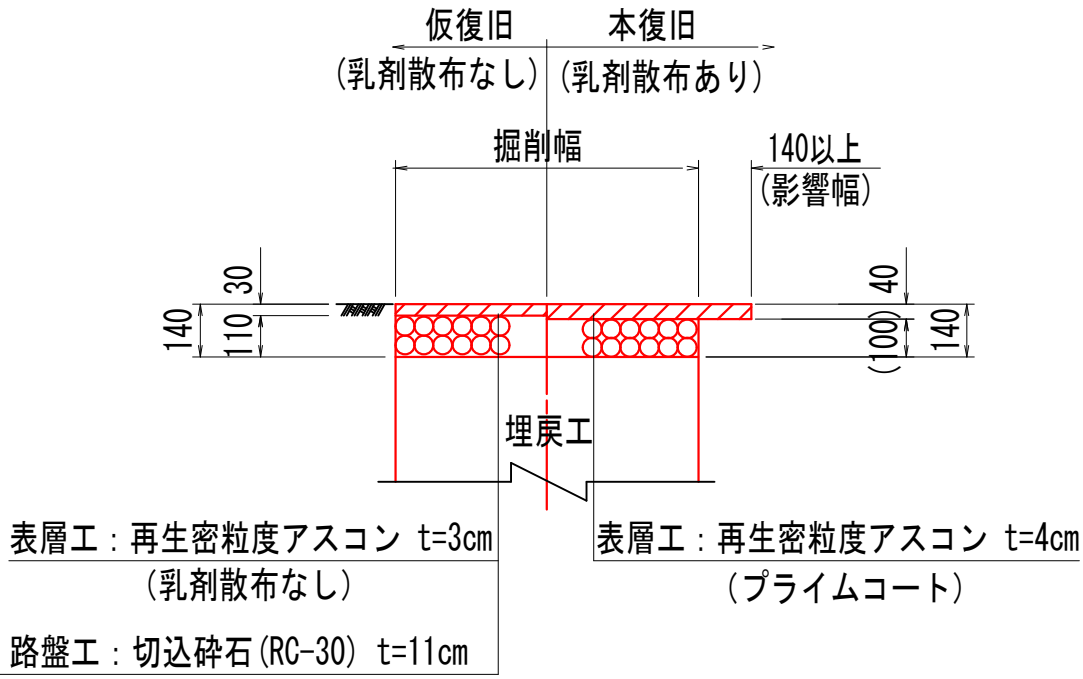

場内 Co舗装

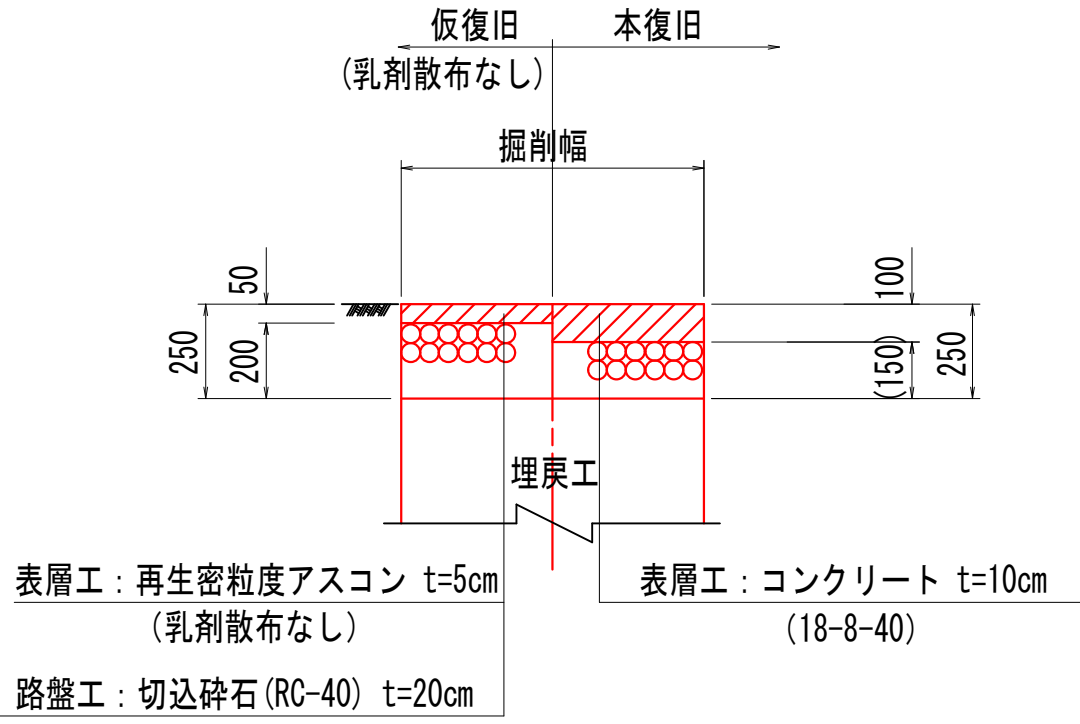

県道（歩道）As舗装

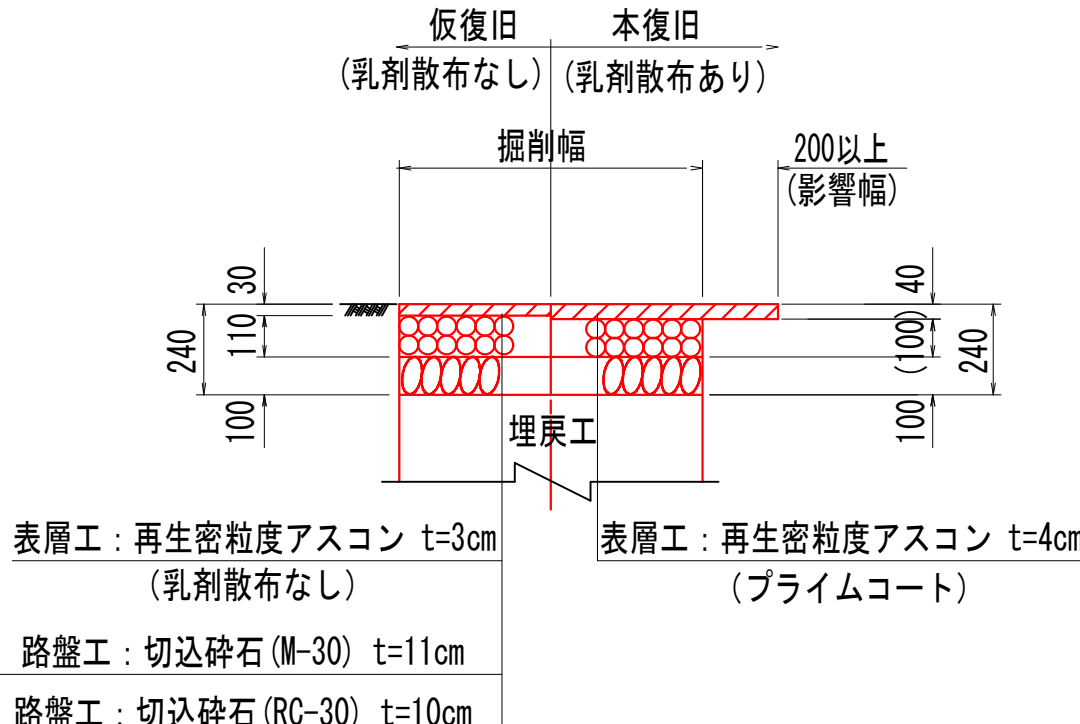

※ 本復旧ラインと側溝端や縁石等までの距離が1.2m未満になる場合は、側溝端及び縁石等まで復旧すること

|          |               |       |        |
|----------|---------------|-------|--------|
| 施工町名 石谷町 |               |       |        |
| 工事名      | 南部48号水道管路布設工事 |       |        |
| 図面名称     | 土工標準断面図・舗装復旧図 | 図面番号  | No. 2  |
| 縮尺       | 図示            | 設計年月日 | 令和7年1月 |
| 鹿児島市水道局  |               |       |        |